

# O B E C K U N Č I N A

---

## P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E K U N Č I N A

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává obec Kunčina jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád obce Kunčina (dále jen „požární řád“)

### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Kunčina.

### Čl. 2

#### Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Kunčina (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele JSDH, kteří vykonávají monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládají zprávu starostovi obce minimálně 1 x za 12 měsíců.
- (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
  - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
  - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

### Čl. 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
  - a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním

předpisu kraje<sup>1</sup> či obce<sup>2</sup> vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započítím Obecním úřadu v Kunčíně a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku<sup>3</sup>.

- (2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) Základní škola Kunčina, Kunčina 248
  - b) Mateřská škola Kunčina, Kunčina 88
  - c) Kulturní dům Kunčina, Kunčina 229
  - d) Kulturní dům Nová Ves, Nová Ves 39
  - e) Klub důchodců Kunčina, Kunčina 142

V okruhu 15 m od výše vyjmenovaných objektů je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

#### Čl. 4

##### *Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci*

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1.

#### Čl. 5

##### *Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení*

- (1) Obec zřídila dvě JSDH obce, jejichž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do příslušné požární zbrojnice obce (JSDH Kunčina – požární zbrojnice Kunčina, Kunčina 206. JSDH Nová Ves – požární zbrojnice Nová Ves, Nová Ves 93), anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### Čl. 6

##### *Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti*

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto zdroje udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

<sup>2</sup> § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

<sup>3</sup> § 13 zákona o požární ochraně

<sup>4</sup> § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

- (2) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
- Přírozené: rybník, potok – stanoviště...
  - Umělé: hydrantová síť místního vodovodního řádu
- (3) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
- a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
  - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### Čl. 7

##### *Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení*

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:
- Budova obecního úřadu Kunčina na adrese Kunčina 204, 569 24 Kunčina
- (2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, jsou:
- Hasičská zbrojnice Nová ves, Nová Ves 93
  - Kulturní dům Kunčina, Kunčina 229
- (3) Další kontaktní spojení, na která lze hlásit požár:
- Starosta obce – tel. 702 058 855
  - Velitel JSDH Kunčina – tel. 728 683 974
  - Velitel JSDH Nová Ves – tel. 732 275 262

#### Čl. 8

##### *Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci*

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem nebo dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou.

## Čl. 9

### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 2 vyhlášky.

.....	.....	.....
Tomáš Matušák	Ing. Josef Beneš	Bc. Miroslav Kubín
místostarosta	místostarosta	starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

#### **Příloha č. 1 k požárnímu řádu obce**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

#### **Příloha č. 2 k požárnímu řádu obce**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

#### **Příloha č. 3 k požárnímu řádu obce**

A) Přehled zdrojů vody – místní část Kunčina

B) Přehled zdrojů vody – místní část Nová Ves

C) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

## Příloha č. 1 k požárnímu řádu obce Kunčina

### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

#### z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

<b>Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu</b>		
	<b>První jednotka požární ochrany</b>	<b>Druhá jednotka požární ochrany</b>
<b>Název jednotek požární ochrany</b>	JPO Kunčina	JPO Nová Ves
<b>Kategorie jednotek požární ochrany</b>	Jednotka je zařazena do kategorie JPO V.	Jednotka je zařazena do kategorie JPO V.
<b>Evidenční číslo jednotek požární ochrany</b>	-	-

**Příloha č. 2 k požárnímu řádu obce**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany**

<b>Název jednotek požární ochrany</b>	<b>Kategorie jednotek požární ochrany</b>	<b>Požární technika a věcné prostředky požární ochrany</b>	<b>Počet</b>
JSDH Kunčina	JPO V	DA Renault MASTER pro přepravu JPO a evakuaci osob	1
		Přenosná stříkačka PS 12	1
		SADA požárního příslušenství	1
		Kalové čerpadlo benzinové	1
JSDH Nová Ves	JPO V	CAS 25 – ŠKODA 706 RTHP	1
		SADA požárního příslušenství	1

Příloha č. 3 k požárnímu řádu obce

**A) Přehled zdrojů vody – místní část Kunčina**


Typ zdroje vody	Název	Lokalita	Technické parametry					Čerpací stanoviště, typ zařízení	Využitelný
			DN potrubí	H-stat. (Pa)	H-dyn. (Pa)	Průtok (l/s)	Průtok (m <sup>3</sup> /hod)		
umělé	Hydrant č. 1	Kunčina u čp.5 (L. Cvrk)	100	5,1	0,3	8,9	32,04	podzemní	celoročně
umělé	Hydrant č. 2	Kunčina před čp. 275 (J. Šír)	100	5,0	0,2	7,8	28,20	podzemní	celoročně
umělé	Hydrant č. 3	Kunčina u čp. 65 (J. Selinger)	100	3,2	0,0	9,7	34,92	nadzemní	celoročně
umělé	Hydrant č. 4	Kunčina u čp. 93 (Protivánek)	100	4,1	0,2	8,5	30,60	podzemní	celoročně
umělé	Hydrant č. 5	Kunčina u čp. 108 (Ševčík)	100 (DNH 80)	4,8	0,2	8,1	29,00	nadzemní	celoročně

**Přehled zdrojů vody – místní část Nová Ves**

Typ zdroje vody	Název	Lokalita	Technické parametry					Čerpací stanoviště, typ zařízení	Využitelný
			DN H	H-stat. (Pa)	H-dyn. (Pa)	Průtok (l/s)	Průtok (m <sup>3</sup> /hod)		
umělé	Hydrant č. 1	Nová Ves před čp.129 (J. Dejdar)	100	5,8	1,2	19,4	69,84	nadzemní	celoročně
umělé	Hydrant č. 2	Nová Ves před čp.41 (KolSpol)	100	4,3	0,0	10,1	36,36	nadzemní	celoročně
umělé	Hydrant č. 3	Nová Ves před čp.129 (J. Dejdar)	100	4,0	0,0	7,2	25,86	podzemní	celoročně

**A) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim**

**KUNČINA**

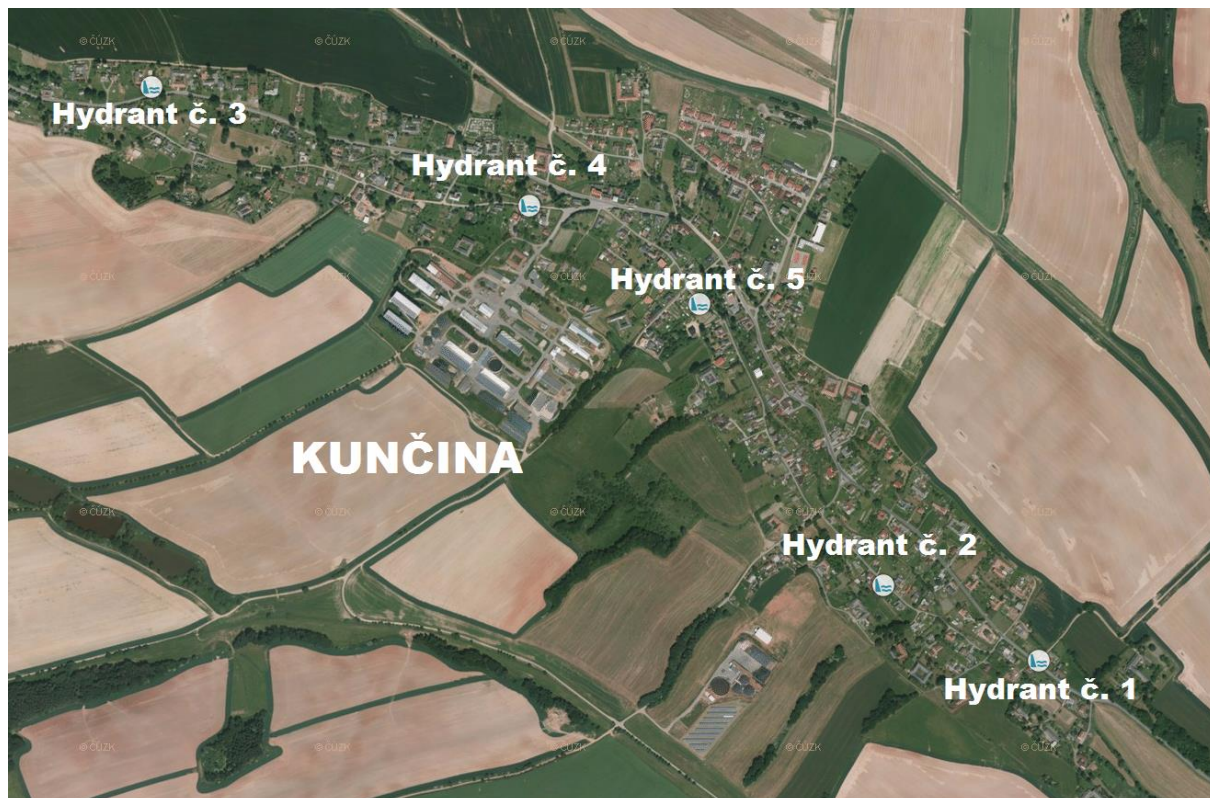

**Nová Ves u Moravské Třebové**

